



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2015081814000091

认证委托人: 杭州富阳金盾防火卷帘有限公司

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇兴源路8号

生 产 者: 杭州富阳金盾防火卷帘有限公司(H003441)

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇兴源路8号

生产企业: 杭州富阳金盾防火卷帘有限公司

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇兴源路8号

产品名称: 固定式柔性挡烟垂壁

认证单元: YCB-1000×500 DR-wz2

内含: YCB-1000×500 DR-wz2(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GA 533-2012

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-06

发(换)证日期: 2019年08月06日 有效期至: 2024年08月05日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



2011000465Z



(2011)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201406814

送检单位 富阳市金盾防火卷帘有限公司

产品名称 固定式柔性挡烟垂壁

检验类别 型式检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验业务专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验业务专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire Extinguishing Systems
and Fire-Resisting Building Components

Address: No.2 Fuxing Road , Jinlai Highway, Xiqing
District, Tianjin, China

Telephone: 022-58387888

Fax: 022-58387878

Post Code: 300382


E-mail: cncf@tfri.com.cn

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验报告


No. Gn201406814

产品名称	固定式柔性挡烟垂壁	型号规格	YCB-1000×500 DR-wz2
委托单位	浙江省公安消防总队	生产单位	富阳市金盾防火卷帘有限公司
送检单位	富阳市金盾防火卷帘有限公司	样品编号	201406814
抽样单位	浙江省公安消防总队	抽样基数	3套
抽样地点	仓库	抽样日期	2014-05-08
样品数量	2套、1000mm×500mm试件1件	到样日期	2014-05-20
检验类别	型式检验	样品等级	空白
检验日期	2014-05-20 至 2014-06-12	检验地点	质检中心
检验依据	GA533-2012		
检验项目	全项		
检验结论	<p style="text-align: center;">富阳市金盾防火卷帘有限公司送检的YCB-1000×500 DR-wz2固定式柔性挡烟垂壁，经按GA533-2012《挡烟垂壁》检验，合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">（检验业务专用章） 签发日期： 2014年6月17日</p> 		
备注	本栏空白		

批准：



审核：



编制：



检验结果汇总

No. Gn201406814


序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
1	外观	挡烟垂壁设置的永久性标牌, 标牌应牢固, 标识内容清楚。(5.1.1.1)	符合标准要求	合格	合格	
		挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷; 金属材料的防锈涂层或镀层应均匀, 不应有斑剥、流淌现象。(5.1.1.2)	符合标准要求	合格		
		挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固, 符合设计要求, 不应有错位和松动现象。(5.1.1.3)	符合标准要求	合格		
2	材料	制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于 600N, 纬向不应低于 300N, 其燃烧性能不应低于 GB8624A 级。(5.1.2.4)	符合标准要求	合格	合格	
		制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃, 其性能应符合 GB15763.1 的规定。(5.1.2.5)	符合标准要求	合格		
3	尺寸与极限偏差	挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求, 其最小值不应低于 500 mm, 最大值不应大于企业申请检测产品型号的明示值。(5.1.3.1)	挡烟高度: 500mm	合格	合格	
		采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于 2000mm; 采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于 4000mm。(5.1.3.2)	单节宽度: 1000mm	合格		

检验结果汇总

No. Gn201406814

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
		挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于±5mm。 (5.1.3.3)	0mm	合格	
		挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于±10mm。 (5.1.3.4)	0mm	合格	
4	漏烟量	挡烟部件在(200±15)℃的温度下,挡烟部件前后保持(25±5)Pa的气体静压差时,其单位面积漏烟量不应大于25m ³ /(m ² ·h);如果挡烟部件由不渗透材料(如金属板材、不燃无机复合板、防火玻璃等刚性材料)制造,且不含有任何连接结构时,对漏烟量无要求。(5.1.4)	12m ³ /(m ² ·h)	合格	
5	耐高温性能	挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30 min。(5.1.5)	试验温度 620℃,在30min 试验过程中:挡烟垂壁未垮塌;未丧失耐火完整性。	合格	
		本页以下空白			

201406814

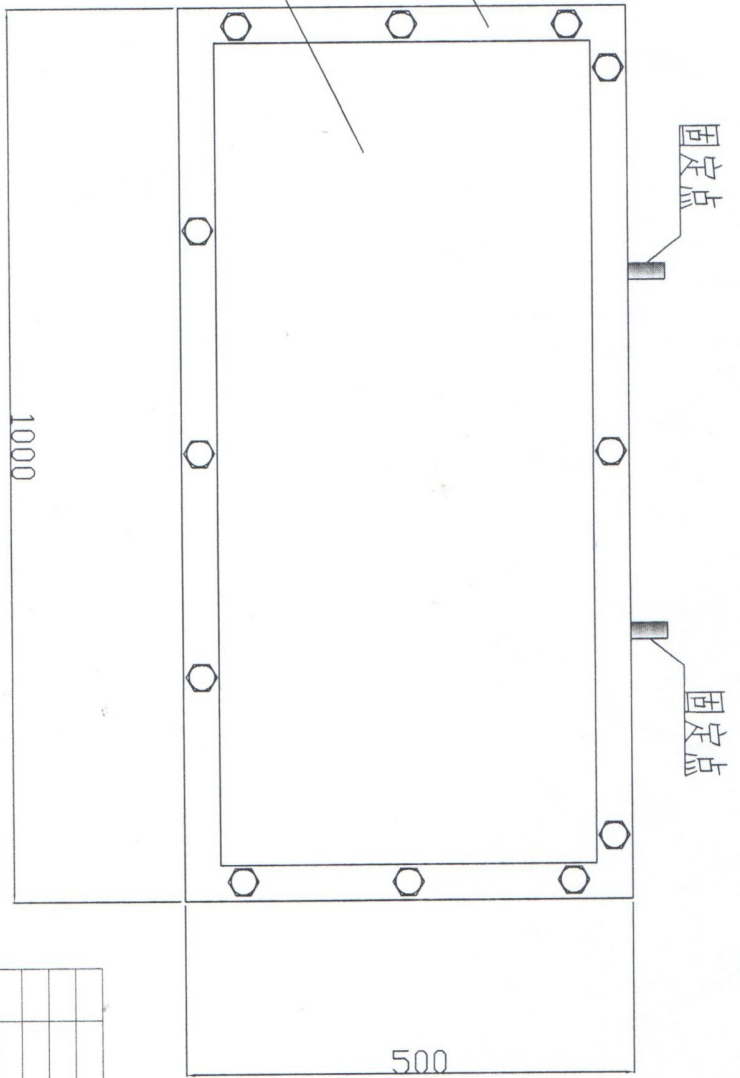

已核 检 07

2	固定框架	40*40*4角钢	1	苏州品一玻璃纤维科技有限公司
1	δ=0.8mm	挡烟硅胶布	1	
件号	规格	名称	数量	材料
			单重	总重
			重量	

YCB-1000×500 DR-wz2

标记	处数	文件号	日期	签名
设计	金荣平	标准化	金荣平	
制图	金荣平	工艺	金荣平	
校对	程关申	审批	程关申	

共 张 第 张

富阳市金荣防火卷帘有限公司

样品图片：



(检验报告内容补充信息描述页)


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No: Gn201406814

共 1 页第 1 页

一、 铭牌标志:

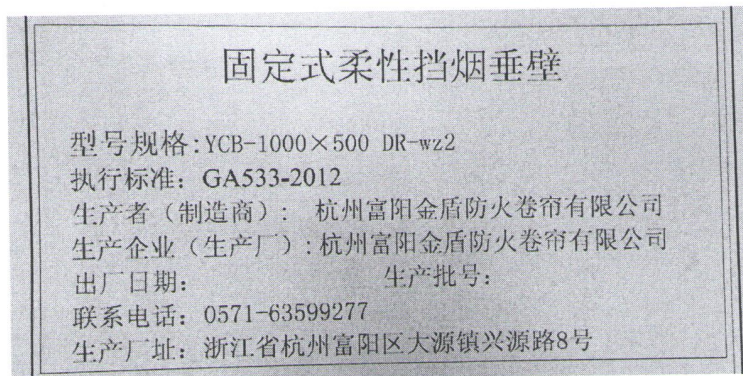

消防产品身份信息标志: 无。

二、 关键元器件:

1. 活动式挡烟垂壁驱动装置: /。
2. 活动式挡烟垂壁控制器: /。

三、 产品特性参数:

见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、 其他说明:

无

一致性检查结论: 符合

(检验业务专用章)

签发日期: 2014年9月24日